

1/7

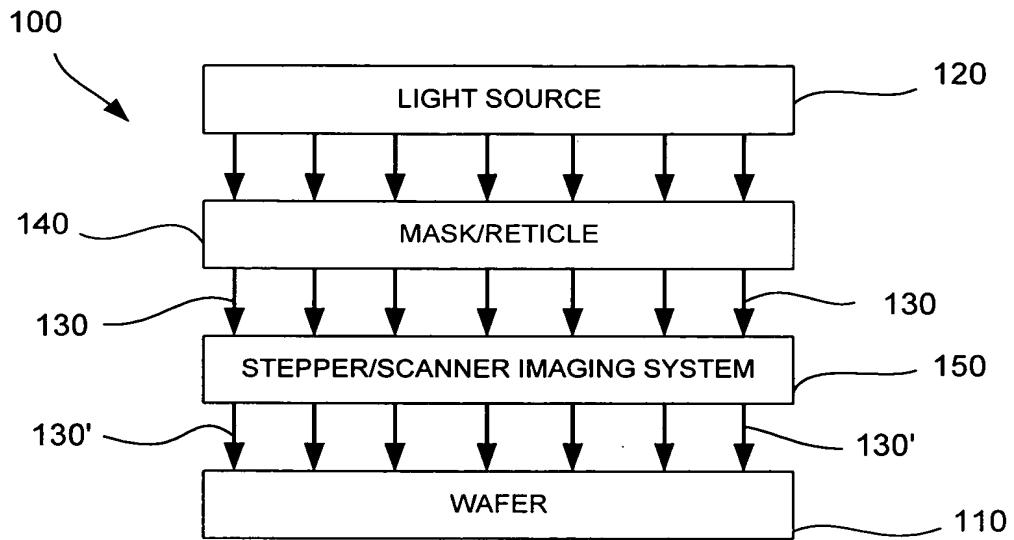


FIG. 1

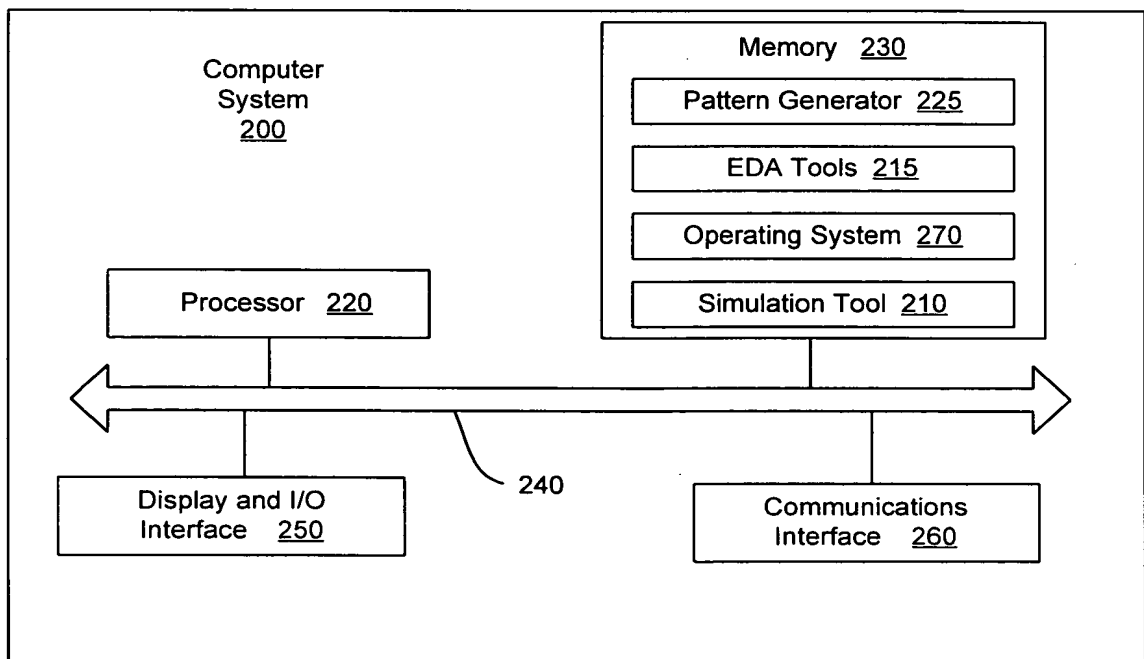


FIG. 2

2/7

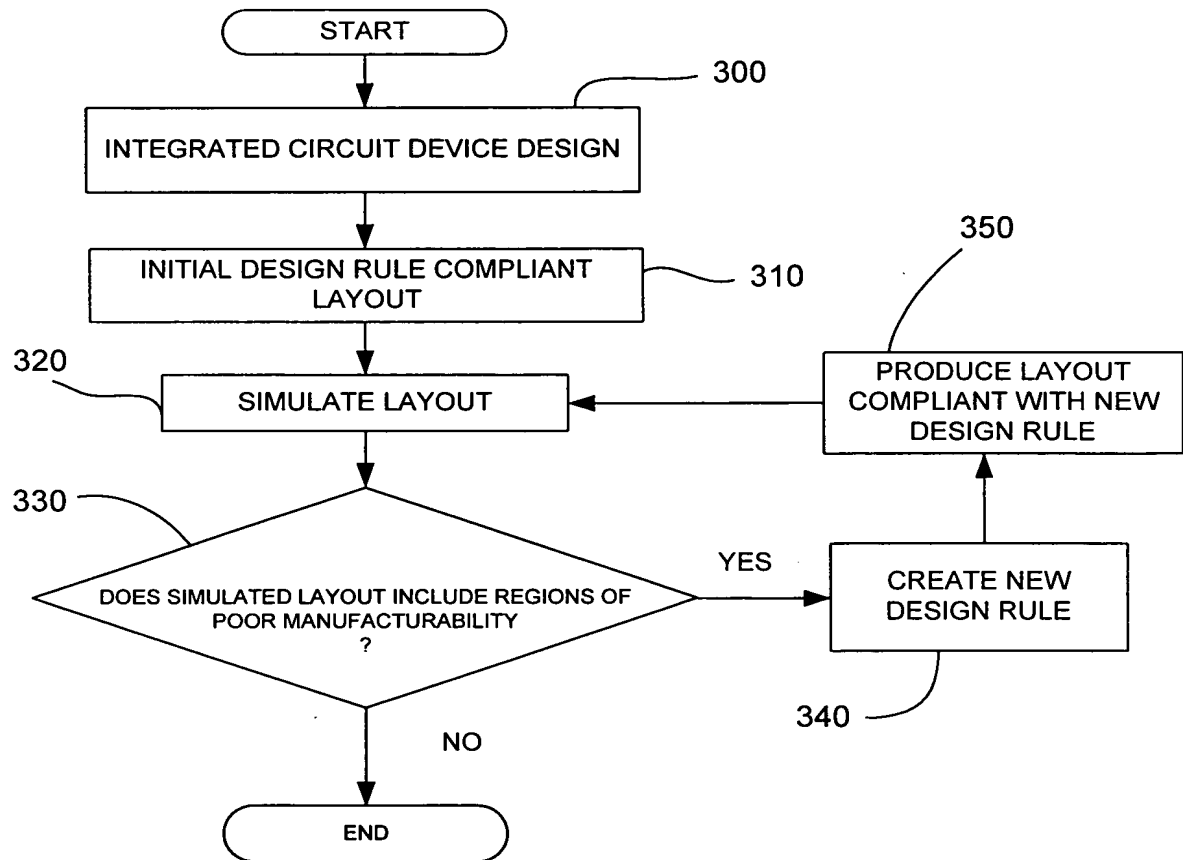


FIG. 3

3/7


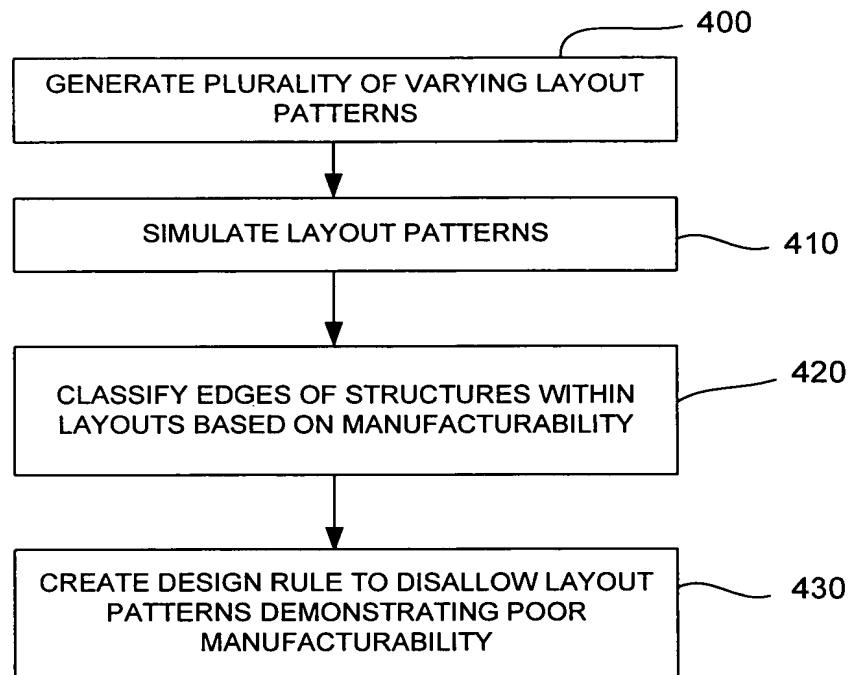


FIG. 4

4/7

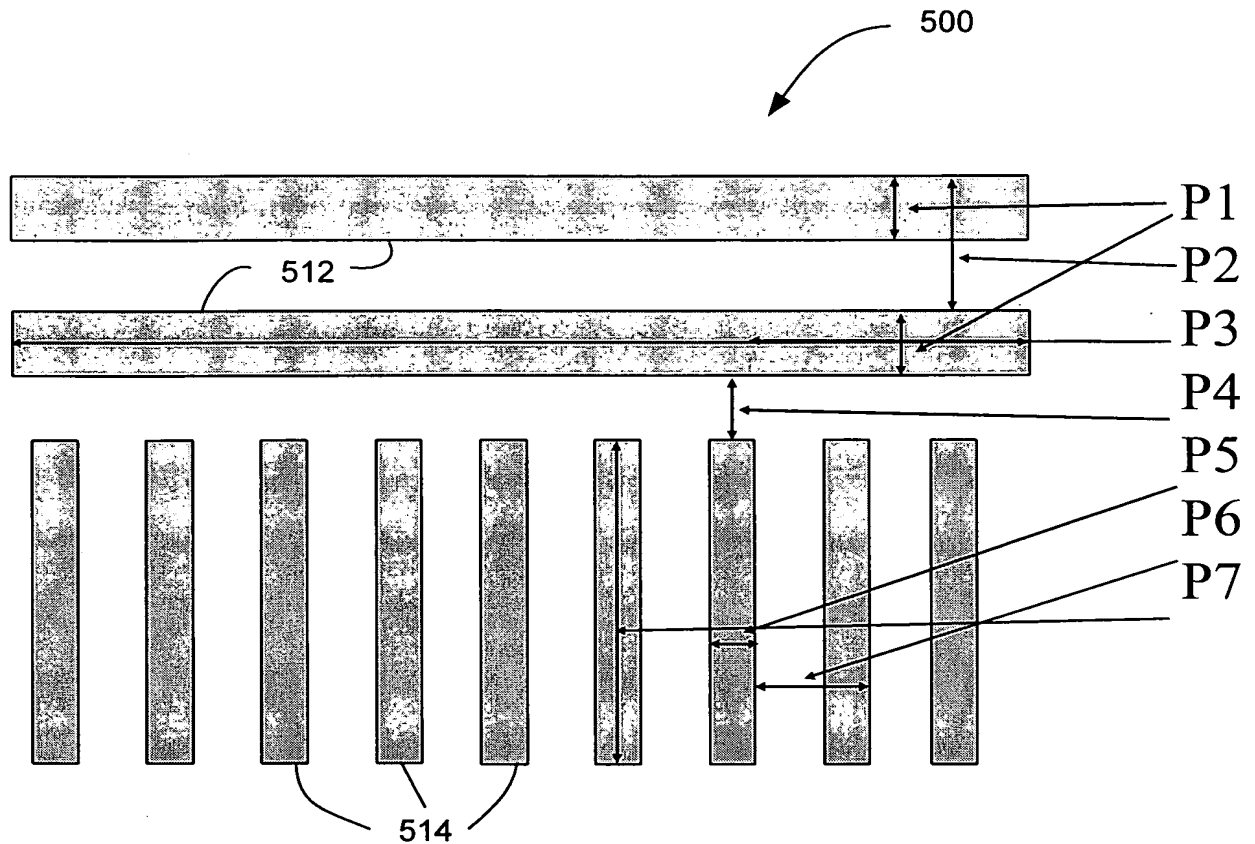

	Min	Max	Step	n
P1	0.08	0.16	0.04	3
P2	0.18	0.45	0.09	4
P3	10	10	0.01	1
P4	0.04	0.14	0.01	11
P5	0.08	0.12	0.01	5
P6	0.16	0.6	0.02	23
P7	1	1	0.1	1
Total				15180

FIG. 5

510

5/7


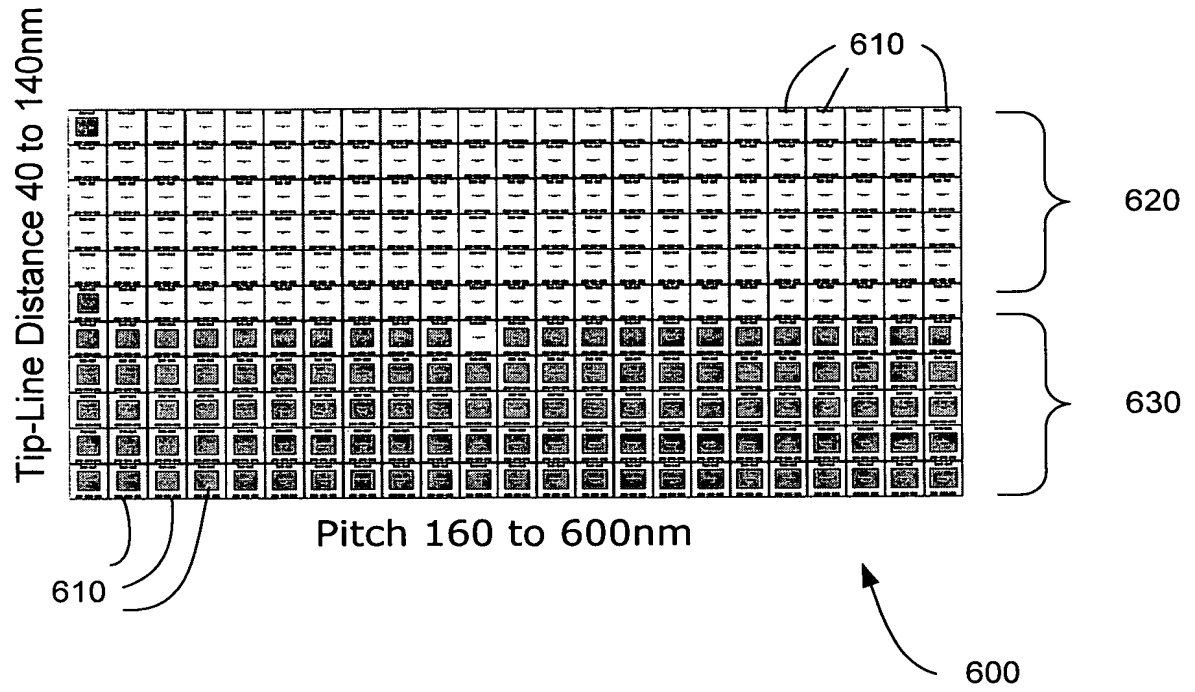


FIG. 6

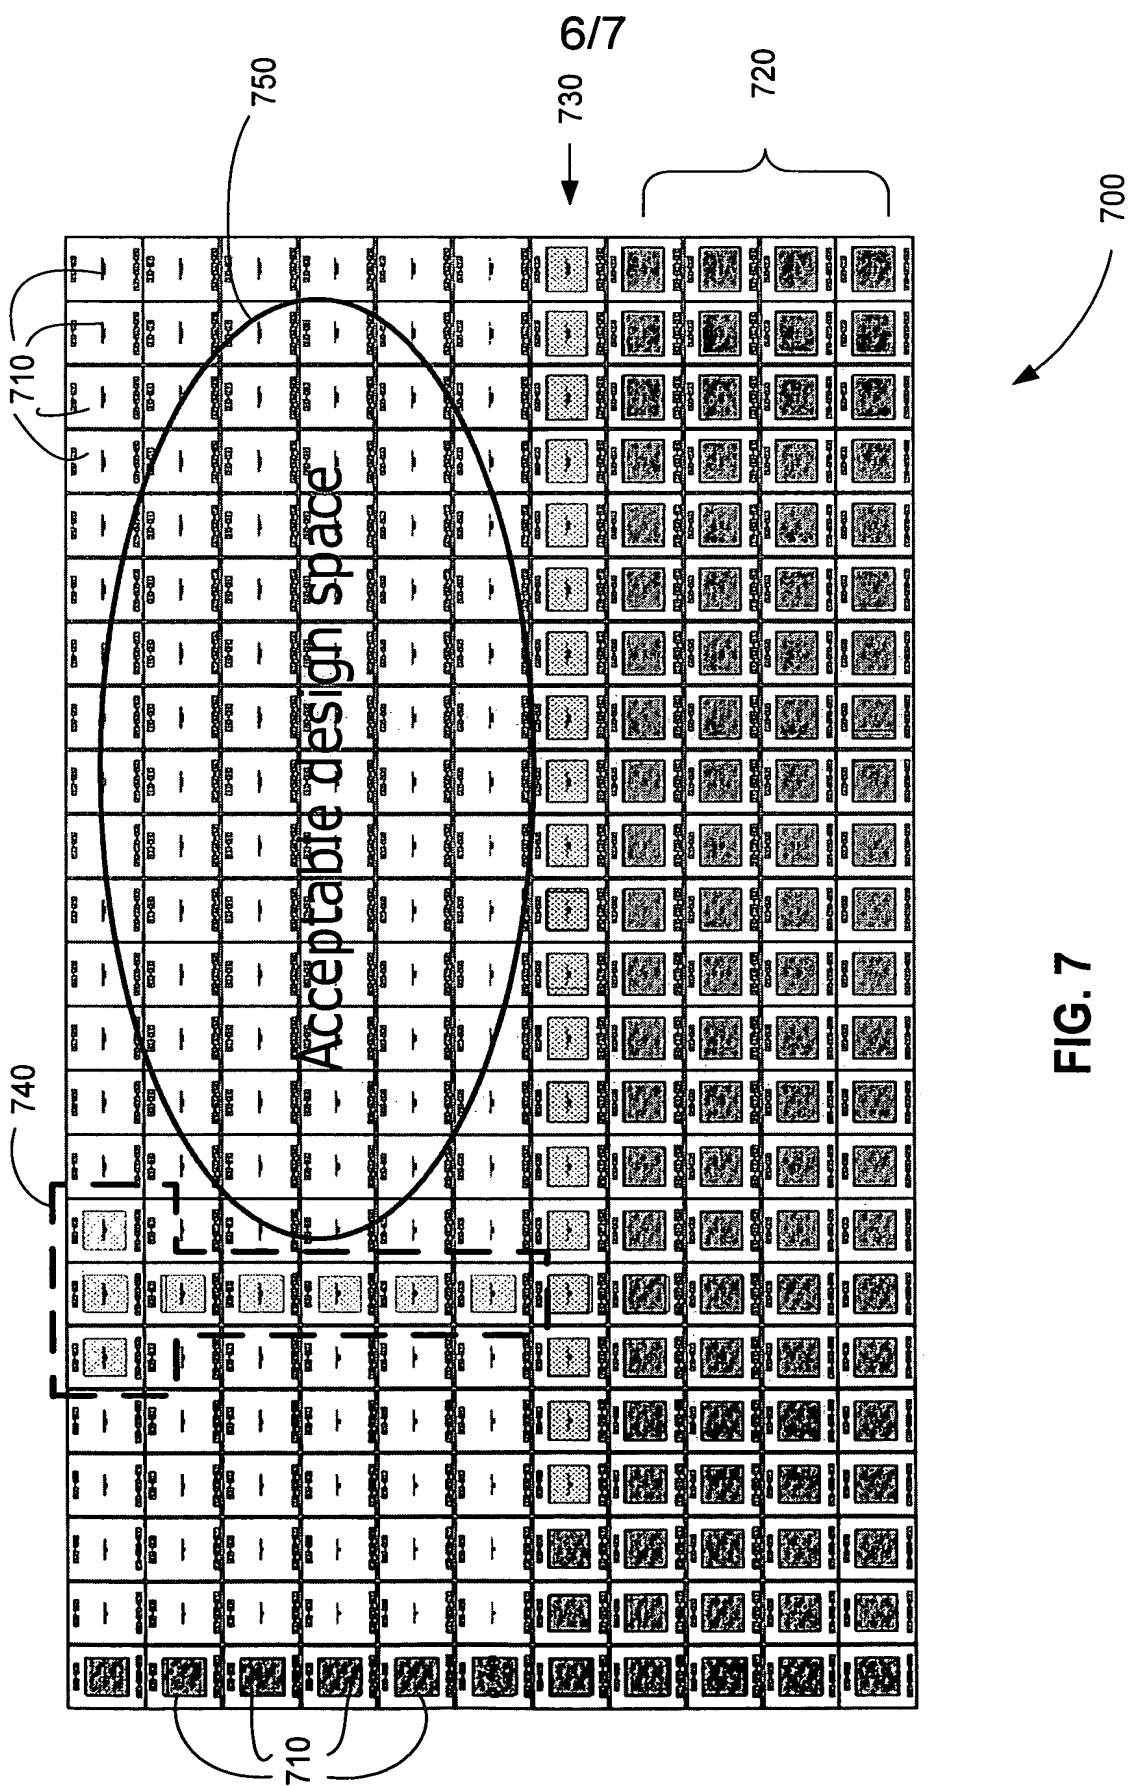

7/7

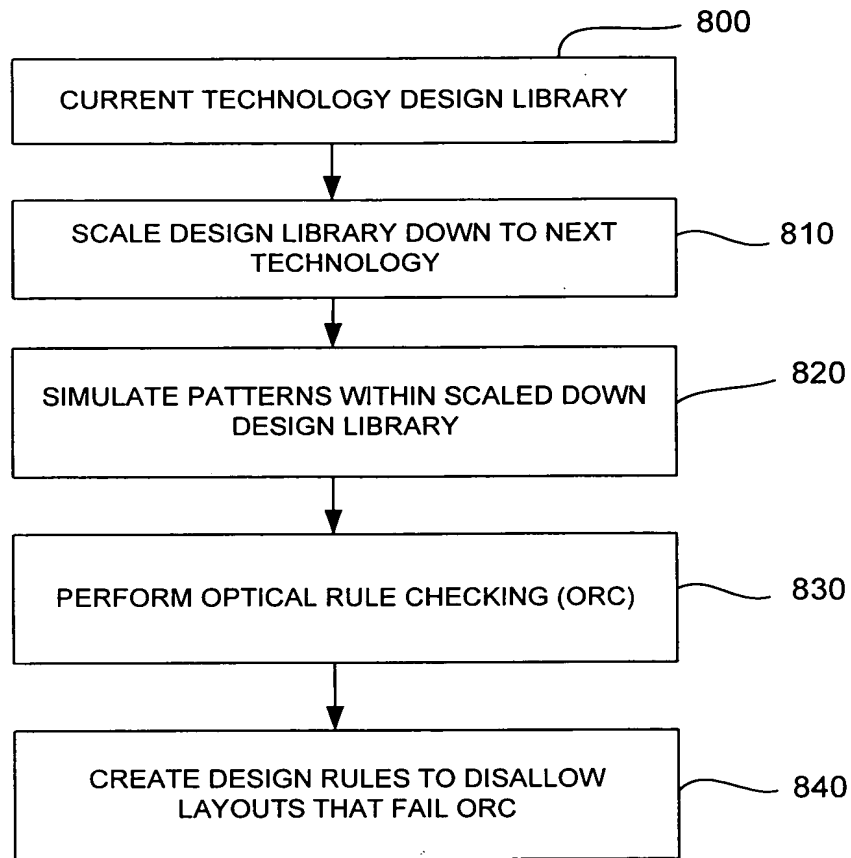


FIG. 8